


先鎰主軸管路系統配置圖

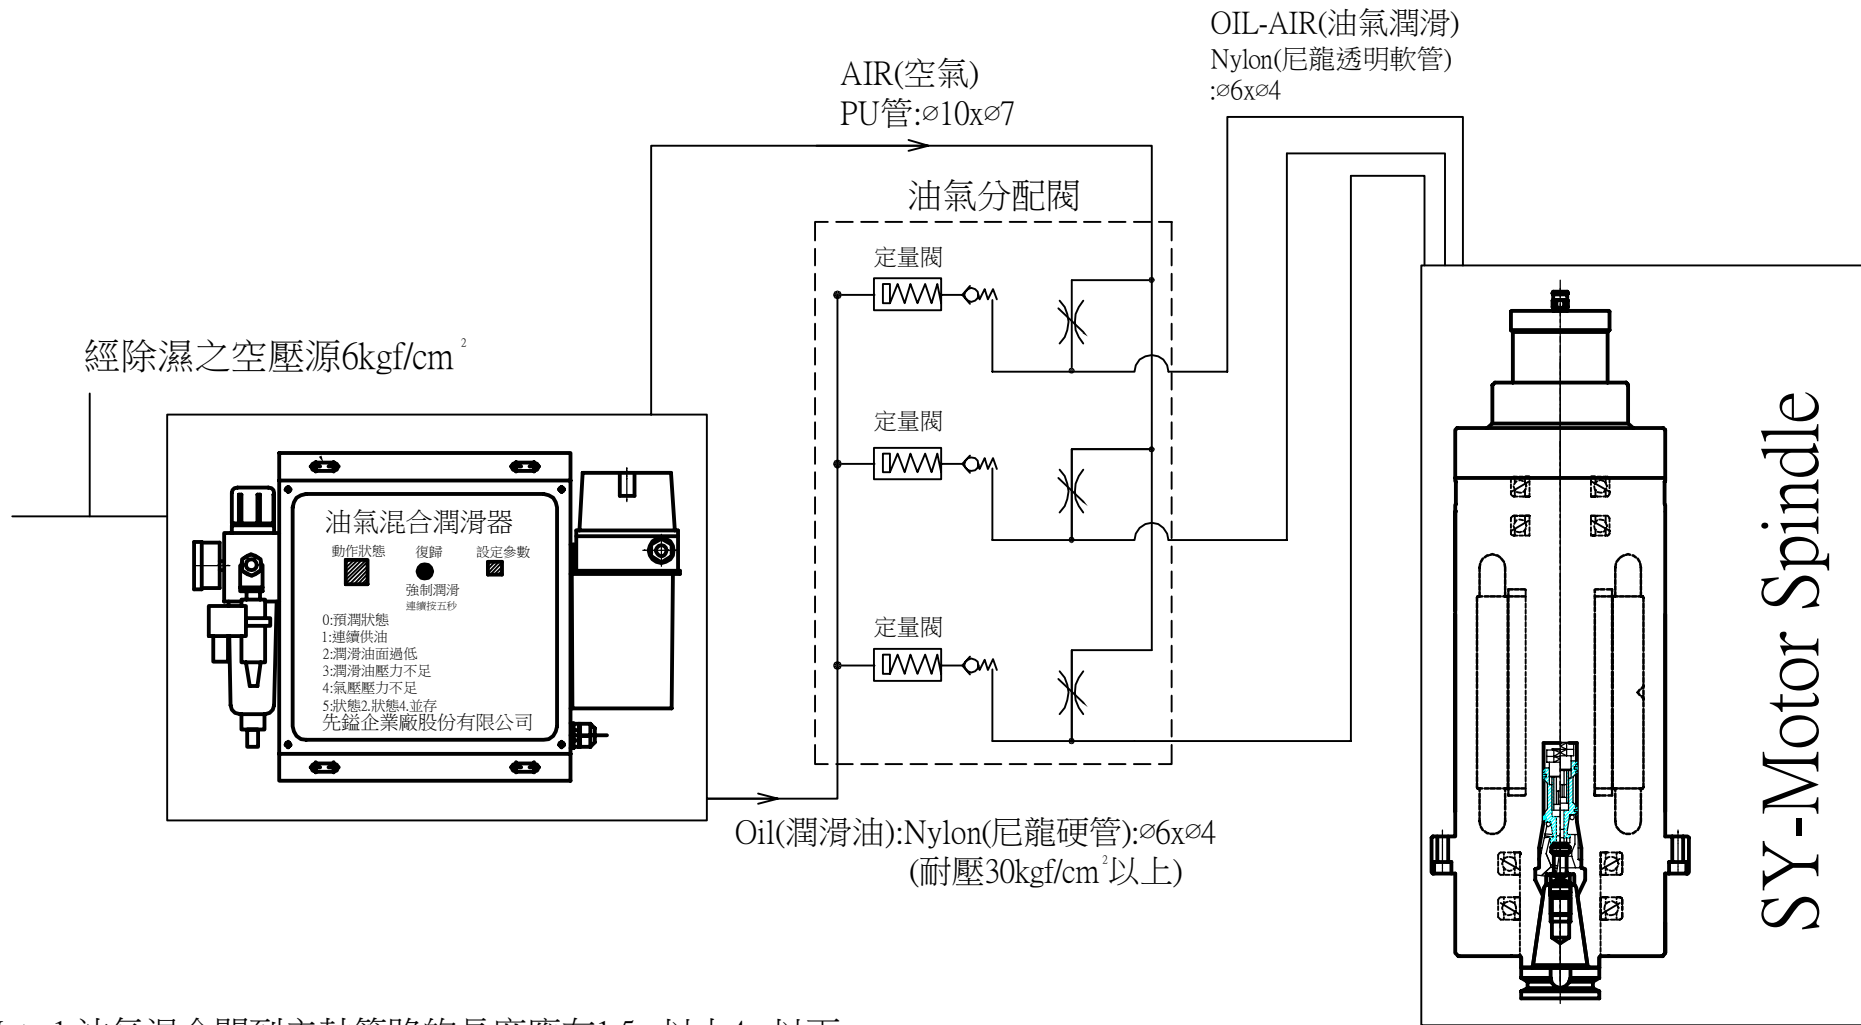

Note:1.油氣混合閥到主軸管路的長度應在1.5m以上4m以下

2.空氣源必須是除濕過之空氣

3.潤滑油回收(LURET),不可重複使用

4.潤滑油規格:黏度級數ISO-32 (Mobil DTE Light ISO VG32)